

Lacua  
scris BEJ  
VAT  
Dua Cecam  
23.04.2024  
109

ROMANIA  
5/12/2024  
INSTITUTIA PREFECTURII JUDEȚUL MUREȘ  
Nr. Inregistrare:



Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Mureș  
Str. Călărașilor Nr. 103, 540020, Târgu Mureș, Jud. Mureș  
Tel: +40 265 205 703  
Fax: +40 265 205 704  
office.mures@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614  
R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J26/201/2002  
www.distributie-energie.ro

Nr. 128/113167/22.04.2024

**Către:** Comisia tehnică județeană pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor  
larisa.hintea@prefecturamures.ro

**Referitor la:** Montare bannere pre-electorale pe stalpii DEER

Amplasarea temporară de panouri sau alte materiale electorale pe elemente ale rețelelor de distribuție a energiei electrice aparținând DEER, vă comunicăm că pentru amplasarea acestora pe perioada preelectorală trebuie să obțineți avizul nostru de amplasament.

În conformitate cu Metodologia privind emiterea avizelor de amplasament, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 25/2016 cu toate modificările ulterioare, documentația anexată cererii de emiteră a avizului de amplasament va cuprinde:

1. acordul/acceptul/avizul autorității administrației publice locale, pentru amplasarea de mijloace publicitare pe stâlpii aparținând DEER, conform legii nr. 185/25.06.2013 (replicată), art. 22, alin. (2);
2. planul de încadrare în teritoriu;
3. planul de situație.


Pentru amplasarea temporară de panouri sau alte materiale electorale pe elemente ale rețelelor de distribuție a energiei electrice aparținând DEER, pe perioada de desfășurare a campaniei electorale, este necesar să obțineți în prealabil de la administratorul spațiului public, Consiliul local al ....., a unui acord/accept pentru ocuparea temporară a domeniului public; în această situație nu este necesară obținerea avizului de amplasament emis de DEER.

Menționăm că amplasarea panourilor publicitare sau altor materiale electorale se realizează în conformitate cu Condițiile tehnice de montare a panourilor sau a altor materiale electorale pe stâlpii LEA 0,4 kV, anexate prezentei;

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la DEER SR Mureș, str. Călărașilor, nr 103, Serviciul Acces Rețea – tel. 0265205330.

**DIRECTOR SR MUREȘ**

Ing. Ovidiu TANCA

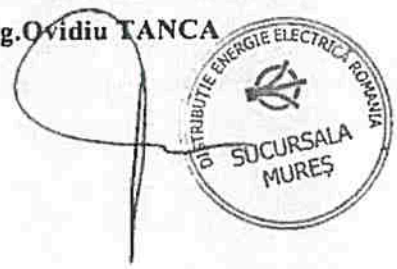

Anexa la adresa nr. MS/113/47/22.04.2085

### Condiții tehnice de montare a panourilor sau a altor materiale electorale pe stâlpii LEA 0,4 kV

Prezenta metodologie stabilește condițiile tehnice care trebuie respectate la utilizarea în comun a stâlpilor LEA 0,4 kV cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, din cadrul DEER S.A., cu panouri sau alte materiale electorale.

Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească stâlpii utilizați în comun sunt conform standardelor și reglementărilor în vigoare specifice liniilor de energie electrică.

Condițiile de montare a panourilor sau materialelor electorale pe stâlpii liniilor electrice aeriene de joasă tensiune sunt următoarele:


- dimensiunile maxime: 0,30 x 0,80 x 1,00 m;
- pe un stâlp se montează numai un panou sau material;
- fixarea panourilor sau materialelor se realizează la minim 0,15 m față de stâlp prin accesorii de prindere dimensionate corespunzător;
- sistemele de prindere pe stâlp să fie protejate anticoroziv;
- calculul mecanic al sistemului de prindere și a îmbinărilor intră în obligația proprietarului panourilor sau materialelor.

Este interzisă montarea de panouri sau materiale electorale în următoarele cazuri:

- pe stâlpii de lemn ai LEA 0,4 kV;
  - pe stâlpii LEA de tip SI 9;
  - pe stâlpii LEA m.t. chiar dacă pe aceștia sunt instalate și LEA 0,4 kV;
  - pe inscripțiile de securitate a muncii aferente stâlpilor, firidelor electrice și posturilor de transformare;
  - pe blocuri de măsură și protecție amplasate la limita de proprietate, evitându-se astfel obstrucționarea accesului la citirea grupurilor de măsurare a energiei electrice și la acționarea disjunctorilor;
- Este interzisă lipirea afișelor electorale pe orice element al rețelelor de distribuție a energiei electrice.

Distanțele minime (conform figurii) între panourile sau materialele electorale și instalațiile electrice, rețelele de telecomunicații și sol sunt:

- 1,25 m față de circuitul de energie electrică (conductorul neizolat inferior) al LEA 0,4 kV;
- 0,50 m față de fasciculul de conductoare izolate torsadate al LEA 0,4 kV;
- 3,00 m față de sol (deasupra trotuarului);
- 1,00 m față de linia de telecomunicații.

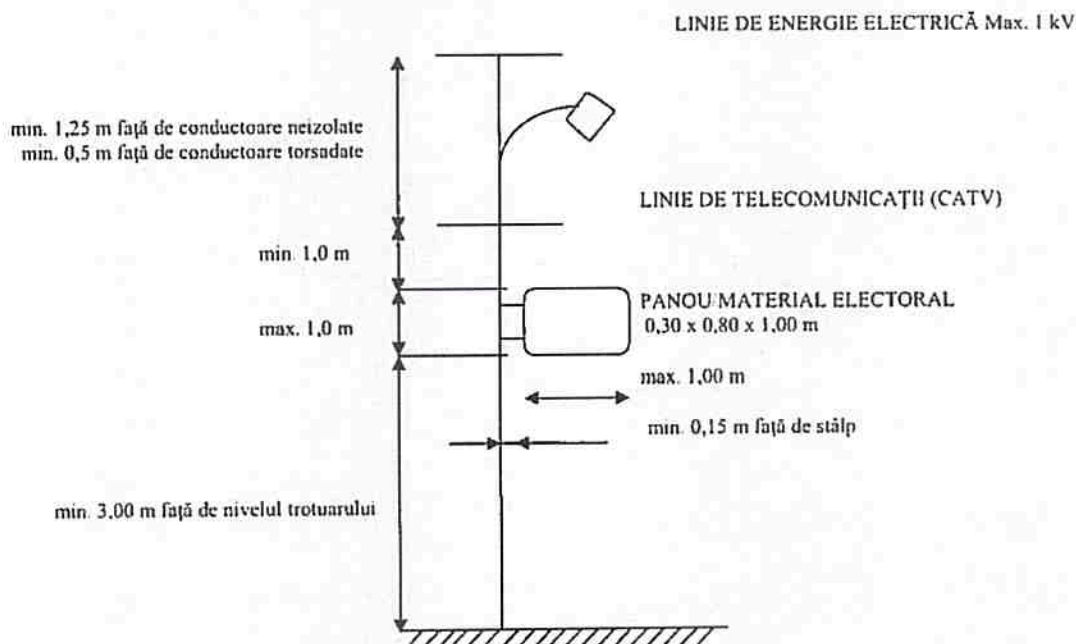

Panourile sau materialele electorale se montează, de regulă, deasupra tortuarelor. În cazul în care nu este posibil, panourile se vor monta deasupra carosabilului, în acest caz trebuie asigurat gabaritul minim față de sol de 4,50 m.

Distanțele minime între elementele materialelor electorale, montate între suportii LEA 0,4 kV, față de sol trebuie să fie de:

- a. 4,5 m, în aliniament, pe traseul LEA 0,4 kV pe stâlpi montați pe trotuare;
- b. 5,5 m, la traversări peste străzi (măsurat în axul părții carosabile);
- c. 6,0 m, la traversări peste drumuri publice de interes național sau local (măsurat în axul drumului).

Se interzice montarea pe stâlpii LEA 0,4 kV a panourilor luminoase prevăzute cu transformator ridicător de tensiune sau alimentate la tensiuni mai mari de 250 V c.a.

Protecția împotriva electrocutărilor prin atingere directă și/sau indirectă, la echipamentul de pe stâlpii utilizați în comun, trebuie realizată în conformitate cu reglementările specifice de protecția muncii.

Lucrările de montare panouri sau materiale electorale pe stâlpii LEA 0,4 kV se vor realiza doar cu firme atestate ANRE.